

3

MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTION


enovento Thor Funktionseinheit

DE


enovento Thor Functional

EN

LIEFERUMFANG SCOPE OF DELIVERY

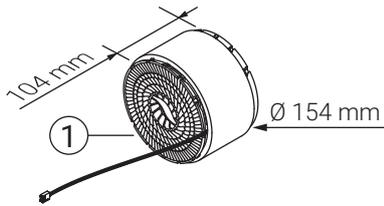

1x Ventilator-Einheit
Fan unit

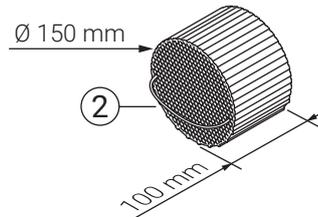

1x Wärmetauscher-Einheit
Heat recovery unit

ALLGEMEINE HINWEISE GENERAL INFORMATION

Beachten und befolgen Sie die Hinweise in den hier zugehörigen Anleitungen. Nichtbeachten der Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen!

- Anleitungen vor Montagebeginn oder Gebrauch sorgfältig lesen und den Anweisungen folgen!
- Anleitungen zur weiteren Verfügung aufbewahren!
- Montage nur durch sachkundige, qualifizierte Fachkräfte, die mit der Montage von Lüftungsprodukten vertraut sind!
- Elektroinstallation nur durch Fachkräfte mit einer Qualifikation für elektrotechnische Anlagen!
- Auf ausreichende Befestigung, Tragfähigkeit und Statik achten. Befestigungsmaterial entsprechend der Wandarten auswählen.
- Produkt nach Erhalt vorsichtig auspacken und auf mögliche Versandschäden prüfen. Ein beschädigtes Produkt darf nicht montiert oder genutzt werden.
- Bei Verwendung von Zubehörteilen oder Fremdprodukten Herstellerangaben befolgen und Eignung der Produkte prüfen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist zur kontrollierten Belüftung von Wohngebäuden geeignet. Der Einbau in Neubauten sowie die Nachrüstung bei der Sanierung und Modernisierung von Bestandsbauten sind möglich.

Der Gebrauch des Produktes ist nur in Verbindung mit den Komponenten, die vom Hersteller empfohlen sind, zugelassen. Sämtliche Modifikationen am Produkt bzw. System sind nicht zulässig.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

GEWÄHRLEISTUNG

Der Hersteller übernimmt keine Gewährleistung bei:

- Nichtbeachten der Anleitungen.
- Schäden durch fehlerhaften Einbau.
- jeglicher Art von eigenständiger Modifikation am Produkt.

SYMBOLERKLÄRUNG EXPLANATION OF SYMBOLS

	Innenansicht Interior view		Außenansicht Exterior view
	Richtig Right		Falsch Wrong
	Montageanleitung Installation instruction		Bedienungsanleitung Operating instruction
	Beachten Note		

Observe and follow the warnings in the applicable instructions. Non-compliance with the warnings can lead to injuries or damage!

- Carefully read and follow the instructions before installation or use!
- Keep instructions safe for future reference!
- Installation may only be carried out by experienced and qualified professionals that are familiar with the installation of ventilation products!
- Electrical installation may only be carried out by professionals that are qualified in the field of electrotechnical systems!
- Ensure that the fastening is secure and loading capacity and statics are sufficient. Use fastening material that corresponds to the wall types.
- After receiving the product, please unpack it carefully and check for any possible damage in transit. A damaged product must not be installed or used.
- When using accessories or third-party products, follow the manufacturing instructions and ensure the suitability of products.

INTENDED USE

The product is designed for controlled ventilation of residential buildings. It can be installed in new buildings or retrofitted to existing buildings undergoing renovation and modernisation work.

Use of the product is permitted only in conjunction with the components recommended by the manufacturer. Modifications to the product or system are prohibited.


Any other use is considered improper. Resulting damages are excluded from liability.

WARRANTY

The manufacturer does not accept any warranty claims in the cases of:


- Non-compliance with the instructions.
- Damage resulting from incorrect installation.
- Any form of independent modifications to the product.

MONTAGE INSTALLATION

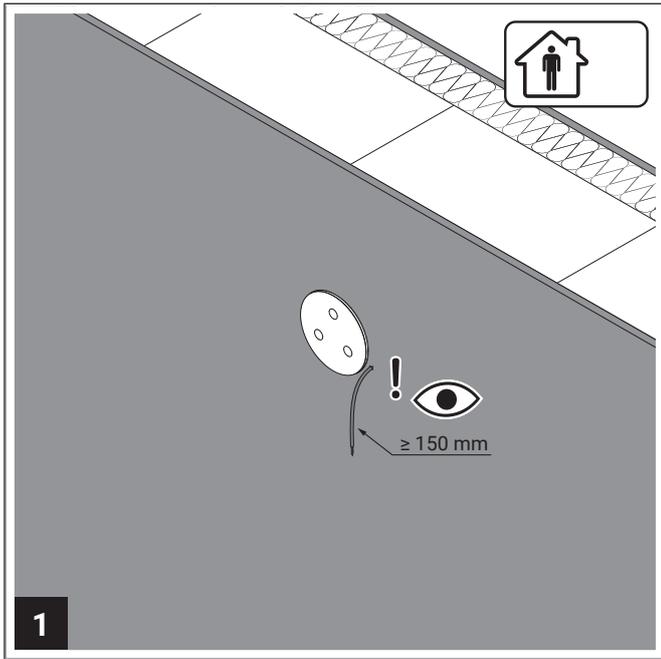


1
Die Fassadenarbeiten und Innenarbeiten sind abgeschlossen. Das 230 V-Kabel sollte neben dem Montagerohr aus der Wand kommen und eine ausreichende Länge (≥ 150 mm) aufweisen.

Facade work and interior work have been completed. The 230 V cable should come out of the wall next to the mounting tube and be of sufficient length (≥ 150 mm).

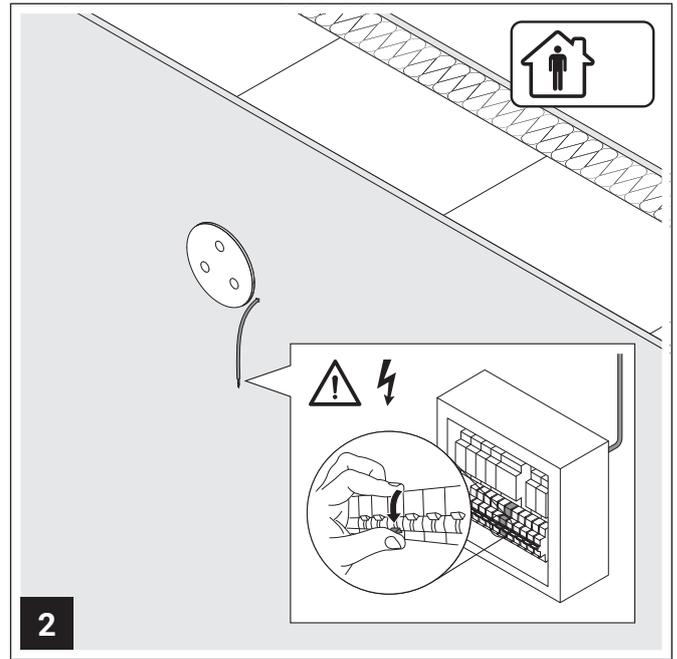


2
Prüfen Sie, ob das 230 V-Kabel stromfrei ist, andernfalls schalten Sie die entsprechende Sicherung ab. Für die weiteren Arbeiten muss das Kabel stromfrei sein.

Check whether the 230 V cable is current-free, otherwise switch off the corresponding fuse. The cable must be free of current for further work.

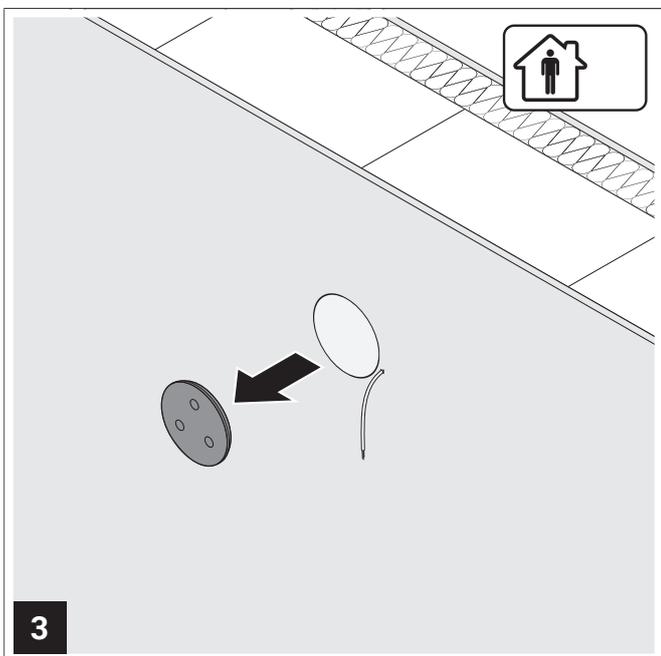


3
Entnehmen Sie den Putzdeckel und entfernen Sie überstehende Putzreste vom Montagerohr.

Take off the plaster cover and remove any protruding plaster residue from the mounting tube.

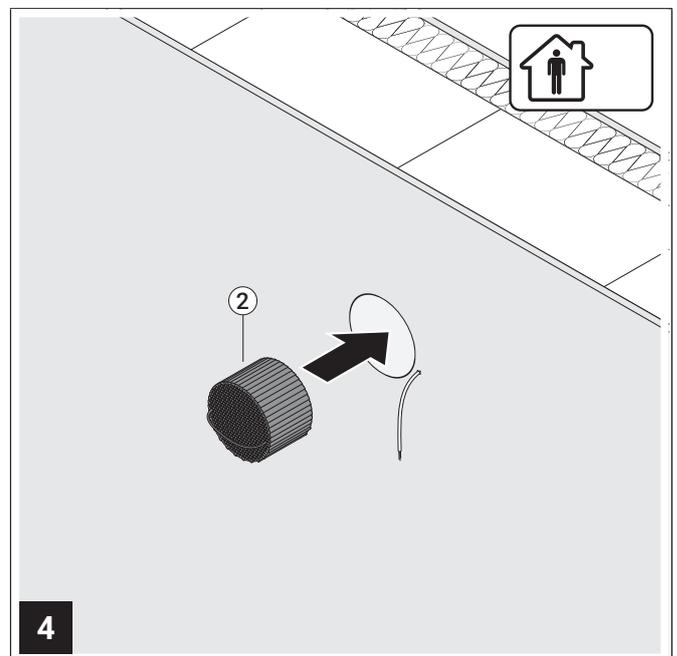


4
Schieben Sie die den Wärmetauscher bis zum Ende in das Montagerohr.

Push the heat exchanger into the mounting tube all the way to the end.

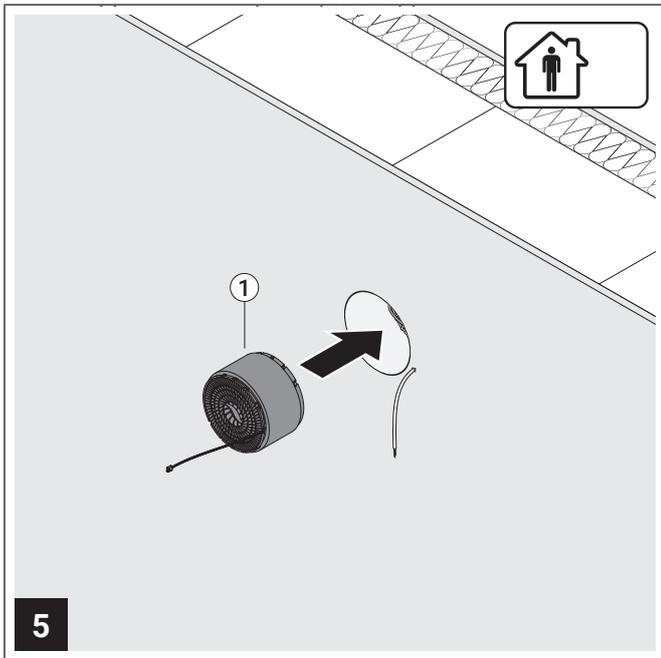

Schieben Sie die Lüfter-Einheit bis zum Wärmetauscher in das Montagerohr.

Push the fan unit into the mounting tube all the way to the heat exchanger.

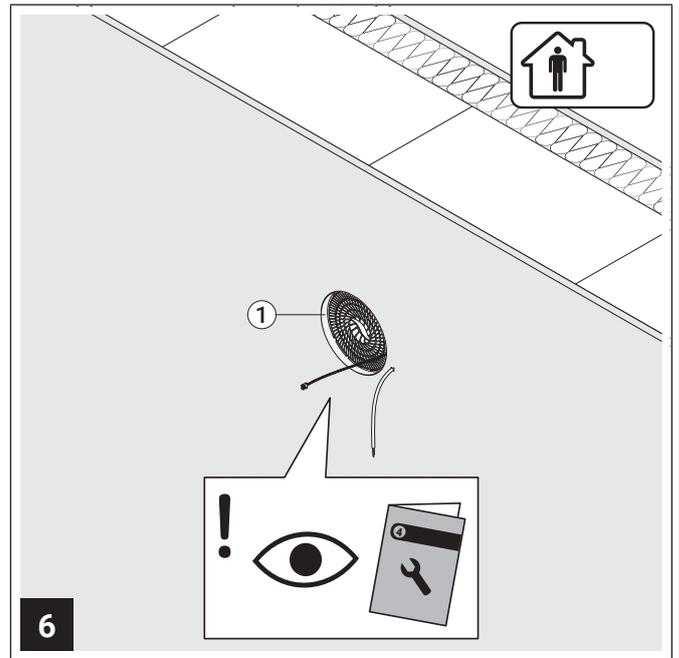

Sobald der Lüfter im Montagerohr eingeschoben worden ist, kann die Innenblende mit Funkplatine installiert werden. Weitere Montageanweisungen liegen diesem bei.

As soon as the fan has been installed in the mounting tube, the inside cover with wireless board can be installed. Further installation instructions are enclosed with this.



enovento GmbH - Mühlenplatz 2 - 23843 Bad Oldesloe
Tel.: 04531 8961100 - Fax: 04531 8961106
info@enovento.de - www.enovento.de